



Απόσταση μειγμάτων χλωροφορμίου - οξεικού μεθυλεστέρα

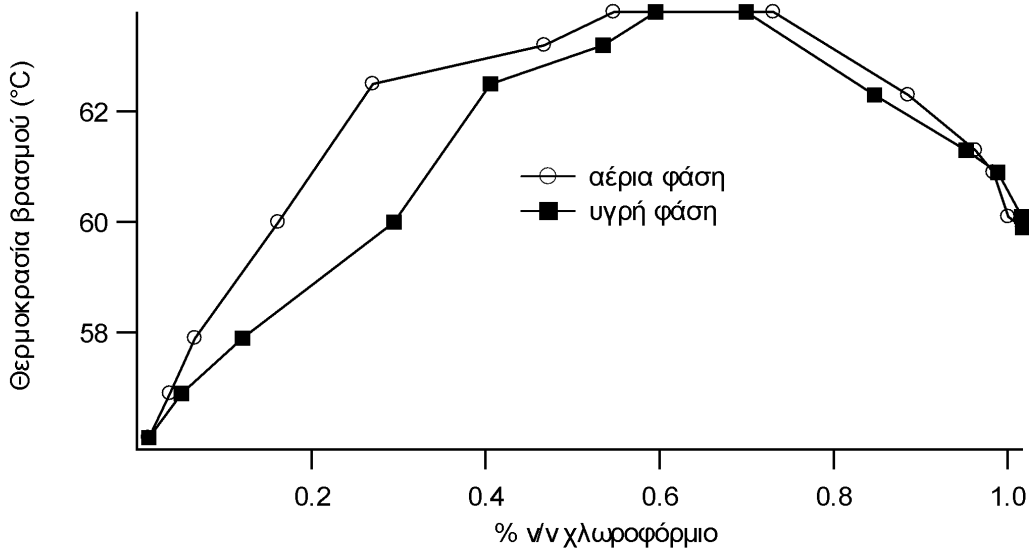

α/α	Θερμοκρασία	δ.δ. (υγρού)	δ.δ. (αερίου)	% A (υγρού)	% A (αερίου)
0	59.9	1.4429	1.4429	1.017	1.017
1	60.1	1.4428	1.4415	1.016	1.000
2	60.9	1.4405	1.4401	0.988	0.984
3	61.3	1.4375	1.4384	0.952	0.963
4	62.3	1.4288	1.4320	0.847	0.886
5	63.8	1.4166	1.4192	0.699	0.731
6	63.8	1.4080	1.4040	0.595	0.547
7	63.2	1.4030	1.3974	0.535	0.467
8	62.5	1.3923	1.3811	0.406	0.270
9	60.0	1.3831	1.3721	0.294	0.161
10	57.9	1.3687	1.3642	0.120	0.066
11	56.9	1.3629	1.3618	0.050	0.037
12	56.1	1.3598	1.3598	0.013	0.013

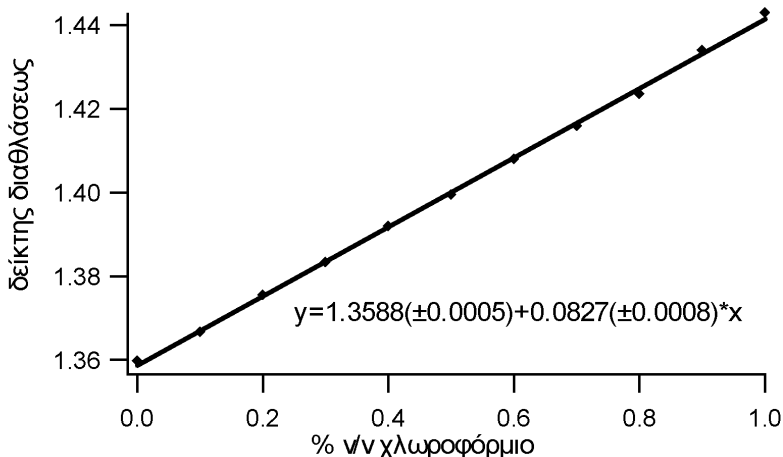

α/α	% v/v	δ.δ.
0	0.0	1.3598
1	0.1	1.3667
2	0.2	1.3755
3	0.3	1.3834
4	0.4	1.3920
5	0.5	1.3995
6	0.6	1.4080
7	0.7	1.4159
8	0.8	1.4235
9	0.9	1.4340
10	1.0	1.4429

Άνα Μπιμέτογλου, Γαρυφαλιά Μακρικήστα

Μετρήσεις: 2/5/2001

Επεξεργασία: 28/5/2001